
Komponentenliste:
1: Gehäuse K3500
2: Klemmleiste (Netz)
3: Tasterfeld Ein/Aus
4: Überlastschutz 14,0A (ON:222WJP)
5: Klibo-Schütz Uc:230V~ 7,5KW (ON:222WJE)
6: Bremsplatine 230V~ (ON:222WJY)
7: Motor (ON:221FG bei 50Hz/ON:221FH bei 60Hz)
8: Endschalter (Öffner) (ON:222DL)
9: Klibo-Schütz Uc:230V~ 7,5KW (ON:222WJB)
10: Betriebskondensator (ON:222WKK)
11: Anlaufkondensator mit Endladewiderstand (ON:222WKK)

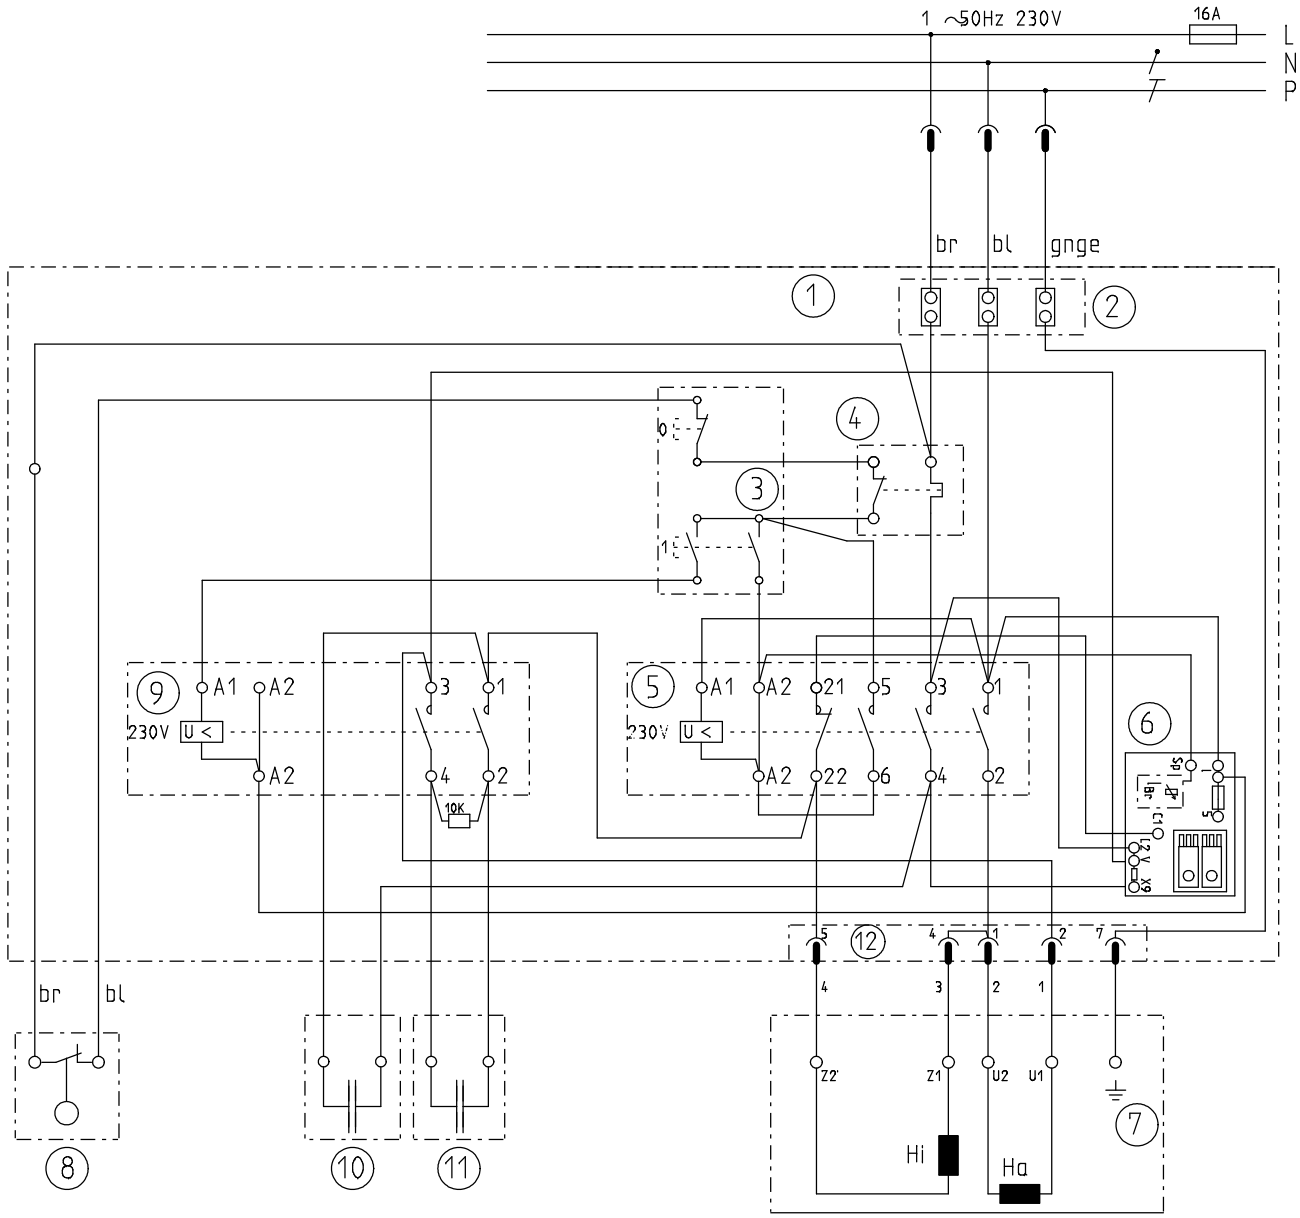


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

| vorherige Seite: | | | | | | | Kunde | Projektbeschreibung | Blattbeschreibung | nächste Seite: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand | Änderung | Datum | Name | Projekt | Datum | Name | FELDER KG<br>Heiligkreuzerfeld 18, A-6060 HALL in Tirol<br>AUSTRIA, Tel: 05223 / 58 50-0 - Fax: DW 61<br>http://www.felder-group.com | K3 / F3 | 1x230V / 3kW<br>ON:222WBD | Proj.-Nr.: 503004-810b | Anlage: = | |
| | | | | Bearb. | 03.01.2005 | HC | | | | | Ort: + | |
| B | Ersatzteilnummern eingetragen | 12.10.2005 | HC | Gepr. | | | | | | Standort | Zeichng.-Nr.: Pos.10 | Blatt: 1 |
| A | Entladewiderstand Anlaufkond. | 29.08.2005 | HC | Norm | | | Urspr. | Ers.f | Ers.d | | | von 1 |