


Komponentenliste:

- 1: Gehäuse K3500
- 2: Klemmleiste (Netz)
- 3: Tasterfeld Ein/Aus
- 4: Überlastschutz 14.0A (ON:222WJP)
- 5: Klipo-Schütz Uc:230V~ 7.5KW (ON:222WJE)
- 6: Bremsplatine 230V~ (ON:222WJY)
- 7: Motor (ON:221FG bei 50Hz/ON:221FH bei 60Hz)
- 8: Endschalter (Öffner) (ON:222DL)
- 9: Klipo-Schütz Uc:230V~ 7.5KW (ON:222WJB)
- 10: Betriebskondensator (ON:222WKK)
- 11: Anlaufkondensator mit Endladewiderstand (ON:222WKK)

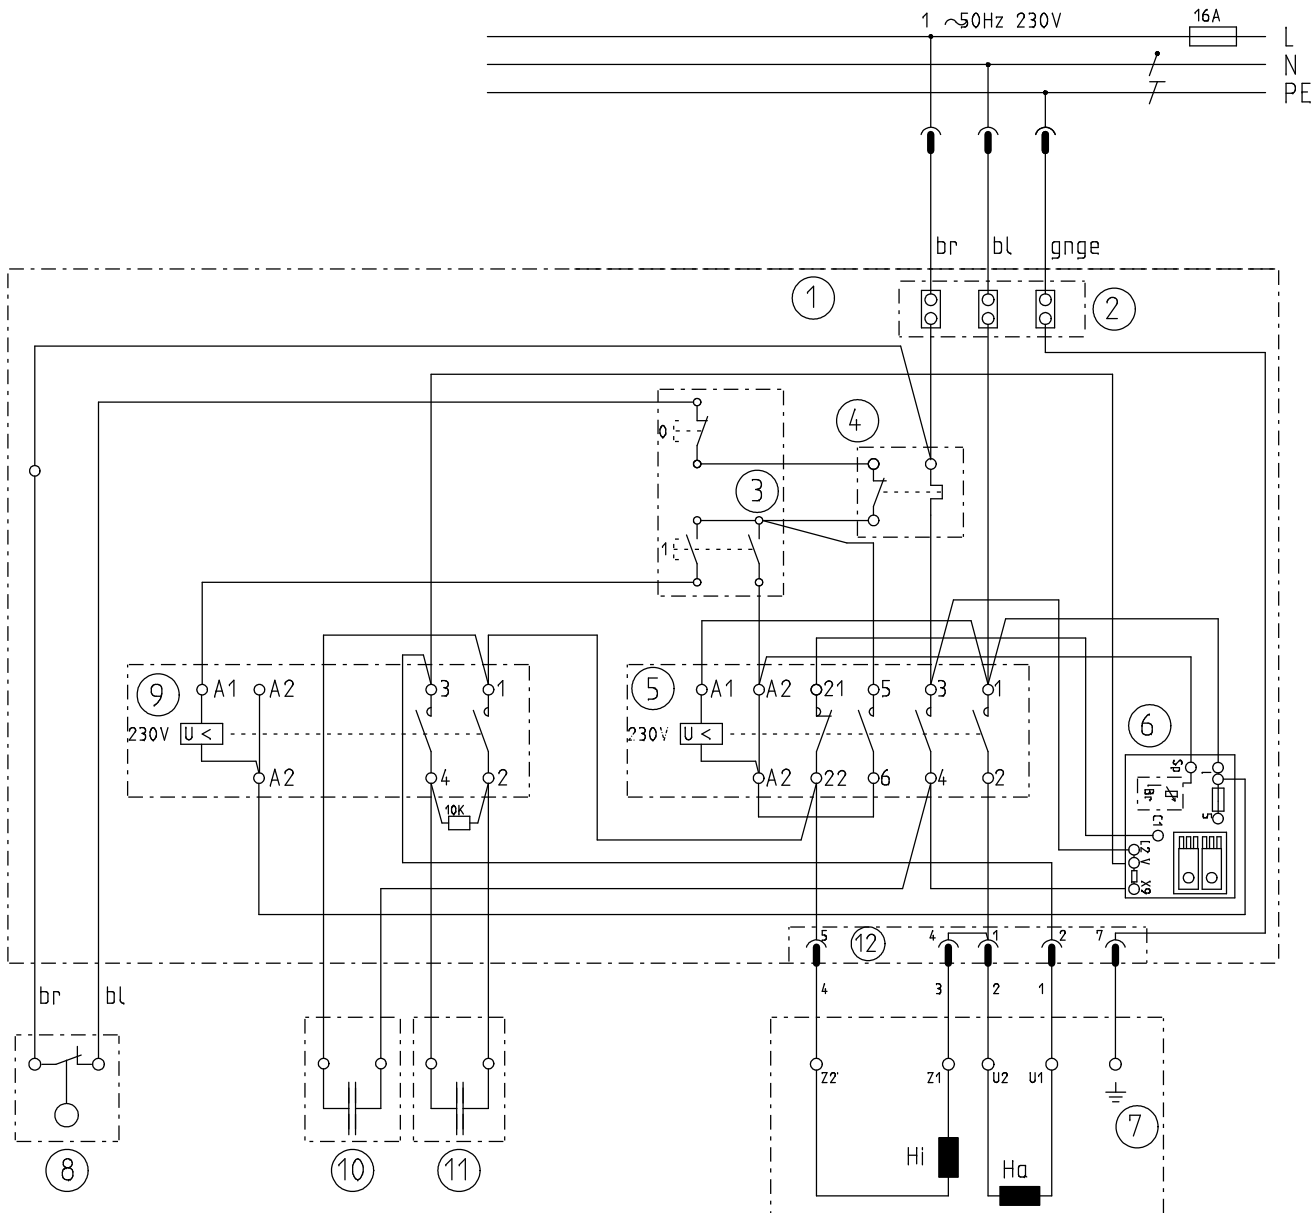

Schutzvermerk nach DIN 34: beachten!

vorherige Seite:						
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
B	Ersatzteilnummern eingetragen	12.10.2005	HC	Bearb.	03.01.2005	HC
A	Entladewiderstand Anlaufkond.	29.08.2005	HC	Gepr.		
			Norm			

Kunde



FELDER KG
 Heiligkreuzerfeld 18, A-6060 HALL in Tirol
 AUSTRIA, Tel: 05223 / 58 50-0 - Fax: DW 61
<http://www.felder-group.com>

Urspr.

Projektbeschreibung	K3 / F3
Ers.f	

Blattbeschreibung	1x230V / 3kW ON:222WBD
Ers.d	

nächste Seite:	Proj.-Nr.: 503004-810b	Anlage: =
	Standort	Ort: +
	Zeichng.-Nr.: Pos.10	Blatt: 1
		von 1